



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
„HOL – BUD” Sp. z o.o.
Projektowanie, nadzór i wykonawstwo budowlane



PROTOKÓŁ NR 07/10/2018

z dnia 18.10.2018r.

OKRESOWEJ KONTROLI Rocznej STANU TECHNICZNEGO

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409)

I. INFORMACJE PODSTAWOWE		
1.	Rodzaj obiektu	Budynek / inny obiekt budowlany*
2.	Nazwa obiektu	Kładka dla pieszych nad torami PKP przy ul. Przejazd
4.	Lokalizacja nieruchomości	Na wysokości ul. Przejazd 05-822 Milanówek, km 25+300 linii kolejowej nr 447
5.	Wykonujący kontrolę	mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski
6.	Podstawa kontroli	Umowa
7.	Data	18.10.2018r.
		Podpis i pieczęć:

* niepotrzebne skreślić

II. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

- 1) Wykonanie zaleceń poprzednich kontroli.
- 2) Elementów ~~budynku~~, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, których uszkodzenia mogą spowodować zagrożenie dla: bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu.
- 3) ~~Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska w zakresie budowlanym,~~
- 4) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
- 5) ~~instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,~~
- 6) ~~instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).*~~

III. Informacje ogólne o obiekcie budowlanym:

Właściciel	nazwa:	Miasto Milanówek
	adres:	ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek
	telefon:	
Rodzaj konstrukcji	☒ stalowa ☐ murowana ☐ drewniana ☐ żelbetowa ☐ inna	
Wypożyczenie	☐ przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne ☐ przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - ciąg wymuszony mechanicznie ☐ instalacja gazowa ☐ system ogrzewania i klimatyzacji ☒ instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska: kanalizacja sanitarna, stałe kosze na odpady , utwardzenie dojścia,	

IV. Charakterystyka obiektu

Charakterystyka obiektu	– Obiekt budowlany – kładka nad torami – Konstrukcja stalowa, z wypełnieniem betonowym pokrytą warstwą asfaltową – schody z obydwu stron obiektu – stopnie betonowe w ramie stalowej pokryte warstwą asfaltową – spoczniki – płyty betonowe pokryte warstwą asfaltową – podjazdy dla wózków – profile stalowe – łącznik środkowy betonowy pokryty warstwą asfaltową – balustrady stalowe
-------------------------	--

* niepotrzebne skreślić

V. Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z protokołami z poprzednich kontroli i ekspertyzami:

- 1) Brak poprzednich protokołów z przeglądów budowlanych.
Kładka została przekazana Gminie Milanówek na mocy umowy nieodpłatnego przekazania z dn. 22.08.2018 r., zawartej z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
Gmina Milanówek nie otrzymała dokumentacji technicznej od PKP.

Zalecenia i uwagi do wykonania zawarte w poprzednich kontrolach:

L.p.	Element, urządzenie, instalacja	Zalecenia	Stopień wykonania zaleceń	Uwagi
1.	BRAK	BRAK	-----	-----

VI. Ustalenie oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

L.p.	Element budynku, urządzenie, instalacja	Materiał, sposób wykonania	Opis spostrzeżeń braków i uszkodzeń, rodzaj zalecanych napraw	Stan techn.	Stopień pilności	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Elementy konstrukcyjne.					
1.1	Fundament	Żelbetowy pod stalowymi filarami	Uzupełnić braki betonu, zabezpieczyć przeciwwilgociowo.	Śr.	2	REMONT
1.2	Konstrukcja nośna	Profile stalowe	Korozja stalowych profili.	Zły	1	REMONT
1.3	Konstrukcja wsporcza klatek schodowych	Profile stalowe	Znaczna korozja wsporczej konstrukcji stalowej stopni klatki schodowej.	Zły	1	REMONT
1.4	Stopnie schodowe	Betonowe w ramie stalowej pokryte warstwą asfaltową	Liczne ubytki betonu i asfaltu, korozja stalowej ramy stopni, korozja spawów.	Zły	1	REMONT
1.5	Spoczniki schodowe	Żelbetowe płyty pokryte warstwą asfaltową	Płyty żelbetowe znacznie ubytki betonu, korozja stali zbrojeniowej.	Zły	1	REMONT
1.6	Łącznik środkowy	Konstrukcja stalowa z żelbetowymi płytami pokrytymi warstwą asfaltową	Korozja stalowych profili. Płyty żelbetowe znacznie ubytki betonu i asfaltu, korozja stali zbrojeniowej.	Zły	1	REMONT
1.7	Ppodjazdy dla wózków	profile stalowe	Powycierane profile stalowe – do oczyszczenia i malowania.	Śr.	3	KONSERWACJA
1.8	Balustrady	profile stalowe	Korozja stalowych profili. Powyginane profile – do naprawy, na łączniku środkowym do uzupełnienia.	Śr.	2	NAPRAWA

			osiatkowanie i do uzupełnienia przęsła na środku łącznika			
2.	Urządzenia i instalacje ochrony środowiska					
2.1	Utwardzone dojścia	Kostka betonowa	Nierówności i zadolenia - do przełożenia,	Śr.	3	NAPRAWA

VII. Definicje użytych symboli

Ocena stanu technicznego:

Dobry (Db) – elementy budynku lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia bez zastrzeżeń, dobrze utrzymany i konserwowany oraz odpowiada wymogom normatywnym, elementy mogą wymagać standardowej bieżącej konserwacji – od 0% do 15% zużycia technicznego

Zadawalający (Zad) – elementy budynku lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia bez uszkodzeń, jest dobrze utrzymany i konserwowany oraz odpowiada wymogom normatywnym, elementy wymagają bieżącej konserwacji – powyżej 15% do 30% zużycia technicznego.

Średni (Śr) – elementy budynku utrzymane należyście. Występują uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowników obiektu. Wymagana jest bieżąca konserwacja oraz roboty remontowe, naprawcze pojedynczych elementów obiektu – powyżej 30% do 50% zużycia technicznego.

Słaby (Zły) – występują uszkodzenia i ubytki, mogące skutkować miejscowym powstaniem stanów awaryjnych. Wymagane są ograniczenia użytkowania oraz roboty remontowe obiektu i jego elementów – powyżej 50% do 70% zużycia technicznego.

Awaryjny (Aw) – elementy budynku posiadają znaczne uszkodzenia, cechy i właściwości wbudowanych materiałów posiadają obniżoną klasę, a okres ich użytkowania przekroczył trwałość techniczną. Wymagane jest WYŁĄCZENIE OBIEKTU Z UŻYTKOWANIA oraz kompleksowy remont lub przeznaczenie budynku do rozbiórki – ponad 71% zużycia technicznego

Charakter robót:

REMONT – to odtwarzanie (przywracanie) pierwotnego stanu technicznego i użytkowego,

NAPRAWA – to wymiana lub usprawnianie części jakiegoś elementu obiektu lub urządzenia,

KONSERWACJA – to roboty niezbędne do utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, np. czyszczenie, smarowanie, mycie, malowanie, wymiana uszczelek, filtrów, źródeł światła, itp. Elementów o określonej trwałości użytkowej lub podlegającej wymianie eksploatacyjnej lub czasookresowej.

Stopień pilności robót:

1 – bezzwłocznie pilne do wykonania, z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania, życia lub

zdrowia ludzi, mienia lub środowiska. 2 – pilne do wykonania, z uwagi na możliwość wystąpienia miejscowego zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania, mienia lub środowiska. 3 – wskazane, mało pilne, nie występuje zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania, mienia lub środowiska, lecz niewykonanie napraw pogłębiać będzie destrukcję materiałów i elementów. 4 – bez zagrożeń i uszkodzeń, wskazane przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych – mycie, czyszczenie, malowanie miejscowe. 5 – brak zaleceń
VIII. W celu usunięcia zagrożenia ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać:
Uzupełnić ubytki w powierzchniach betonowych. Naprawić ramę stępnicy na klatce schodowej.

IX. Wnioski końcowe:	
☐	Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowania,
☐	Budynek znajduje się w stanie technicznym zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie, jednakże wymaga wykonanie niezbędnych napraw.
☐	Budynek znajduje się w stanie technicznym zapewniającym dalsze jego użytkowania, jednakże wymaga wykonania niezbędnych napraw, albowiem może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska.
☒	Obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogąym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego celem wypracowania dalszych decyzji.
☐	Budynek może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska - należy zakazać użytkowania obiektu lub jego części bądź wykonać remont uszkodzonych elementów.
☐	Budynek jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego użytkowania i wykonać remont kapitalny.
☐	Budynek znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpośrednio grożącym zawaleniem, niezbędny zakaz jego użytkowania oraz dokonanie rozbioru budynku lub jego części, bądź wykonać remont odtworzeniowy.
Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem – osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, niezwłocznie prześle kopie niniejszego protokołu do Wojewódzkiego/Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.	

X. Wnioski końcowe:			
Zakres kontroli	Przeprowadził:	nr i zakres uprawnień	podpis, pieczęć
Elementy konstrukcyjno-budowlane	mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski	Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr MAZ/0159/PWOK/03	

XI. Załączniki do protokołu:	
1	Wydruk podstawowych zdjęć
2	Ogólne zasady wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych
3	Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego


XII. Wydruk podstawowych zdjęć:



1. Korozja elementów




2. Degradacja elementów betonowych

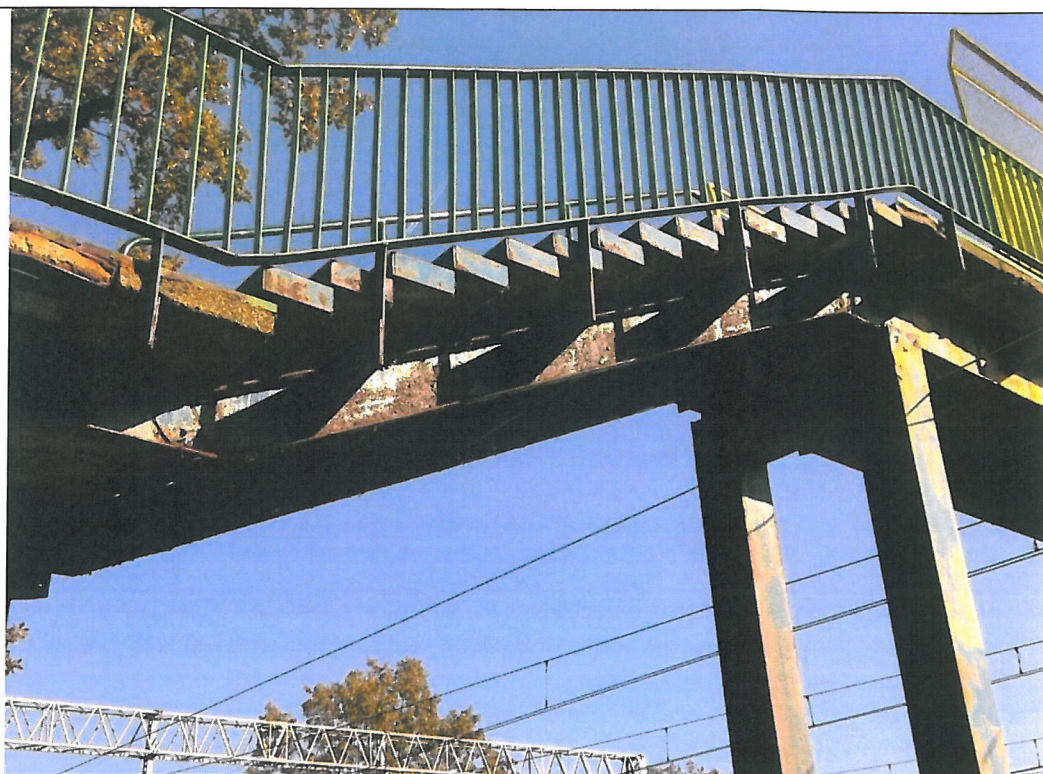

3. Korozja elementów



4. Korozja elementów

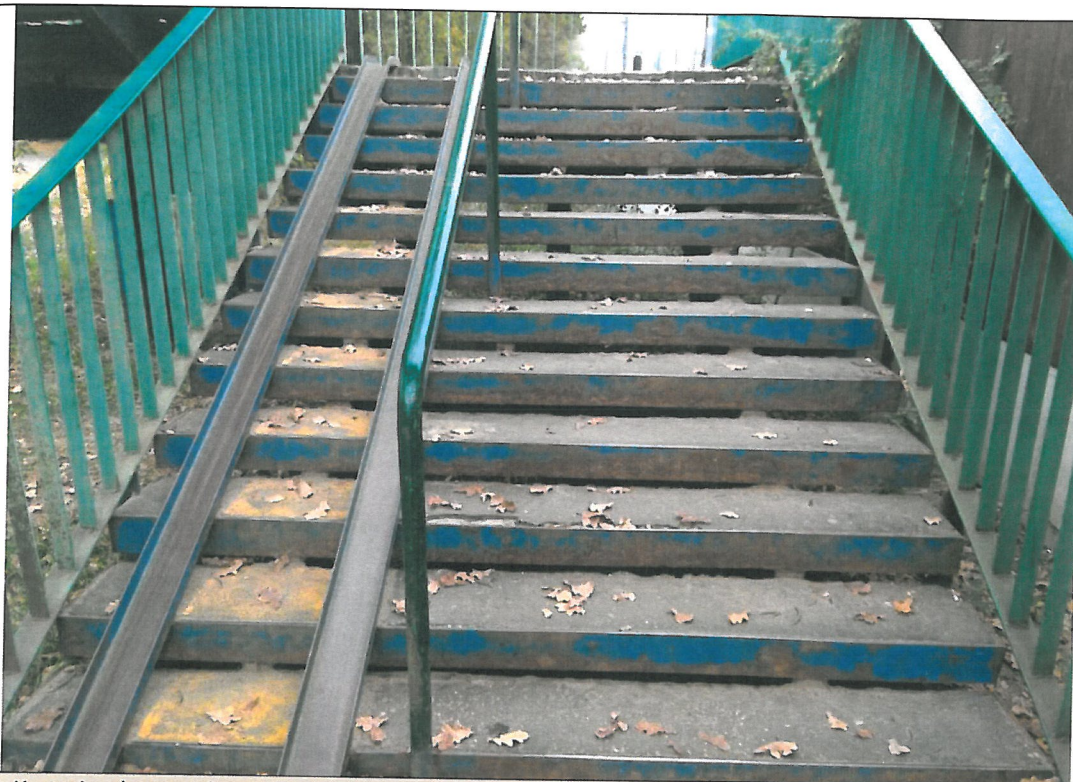

5. Korozja elementów



6. Ubytki betonu i asfaltu Korozja elementów



7. Korozja elementów



8. Korozja elementów



9. Korozja elementów



10. Korozja elementów



11. Korozja elementów




12. Degradacja elementów betonowych, korozja konstrukcji stalowej



13. Korozja elementów



14. Ubytki betonu. Korozja elementów

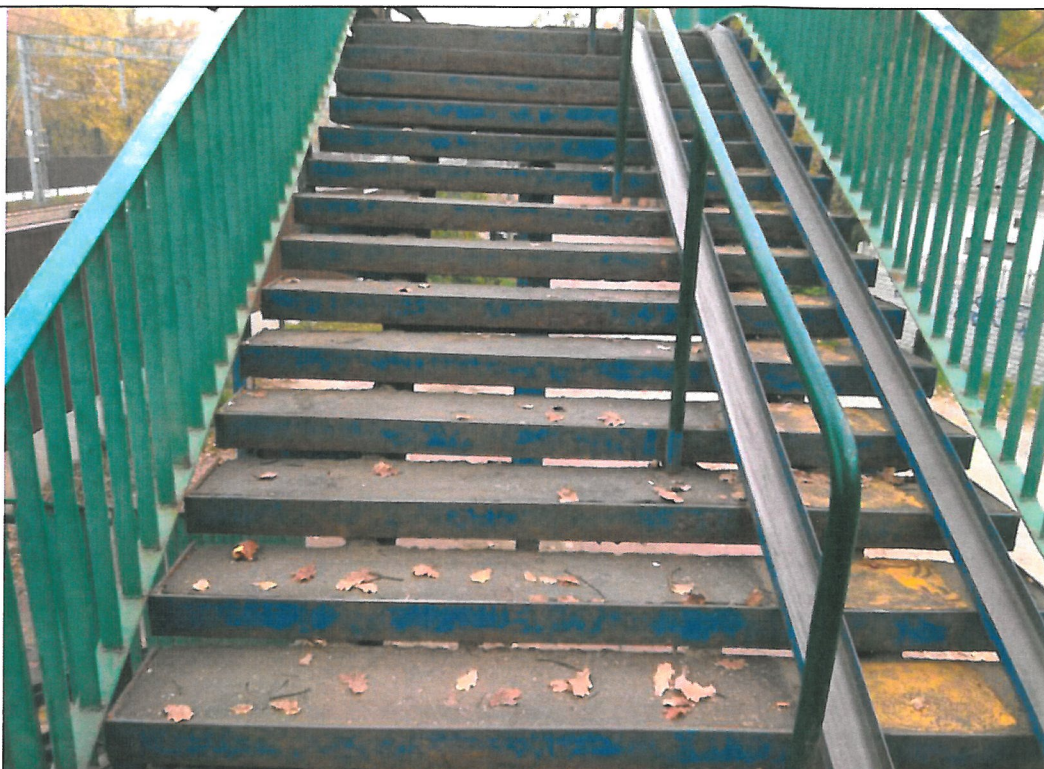

15. Ubytki betonu i asfaltu Korozja elementów



16.



17. Ubytki betonu i asfaltu Korozja elementów



18. Ubytki betonu i asfaltu Korozja elementów



19. Ubytki asfaltu Korozja elementów



20. Korozja elementów



21. Ubytki betonu i asfaltu Korozja elementów



22. Korozja elementów



23. Przerwa w zabezpieczeniu balustrady na środku kładki



24. Uszkodzone zabezpieczenie balustrady - siatka



25. Przerwa w zabezpieczeniu balustrady na środku kładki



26. Ubytki asfaltu



27. Ubytki betonu i asfaltu




28. Ubytki betonu i asfaltu



29. Korozja elementów




30. Korozja elementów

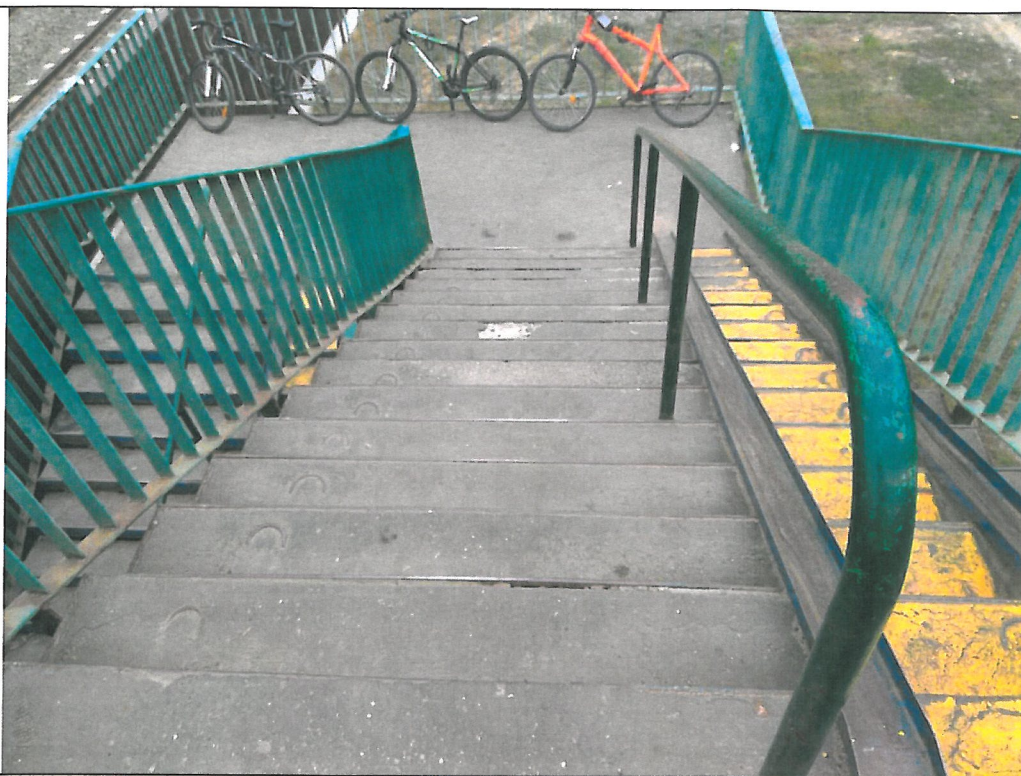

31. Ubytki betonu i asfaltu



32. Korozja spawów elementów stalowych

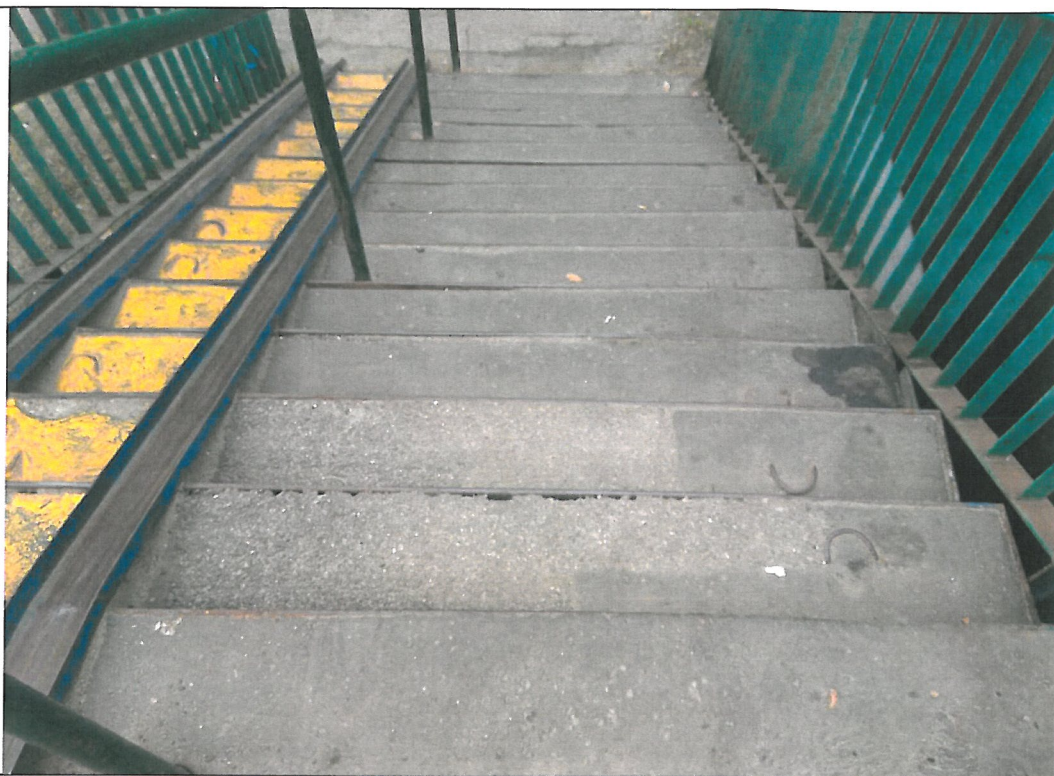

33. Ubytki betonu i asfaltu



34. Korozja elementów



35. Korozja elementów



36. Korozja elementów



37. Ubytki betonu. Korozja elementów



38. Korozja elementów



39. Ubytki betonu. Korozja elementów



40. Ubytki betonu. Korozja elementów



41. Korozja elementów



42. Ubytki betonu. Korozja elementów



43. Korozja elementów



44. Korozja elementów



45. Korozja elementów



46. Korozja elementów



47. Korozja elementów



48. Korozja elementów



49. Korozja elementów



50. Korozja elementów



51. Nierówność na dojściachi

XIII. Ogólne zasady wykonywania kontroli okresowych

Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych reguluje treść art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo budowlane, który stanowi, że wszystkie obiekty budowlane powinny być poddawane okresowym kontrolom, w następujących przypadkach:

- 1) **Okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, co najmniej raz w roku poddać należy:**
 - a) Elementy budynku, budowli i instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania innych czynników występujących podczas użytkowania,
 - b) Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,
 - c) Instalacje gazowe oraz przewody kominowe(dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
- 2) **Okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, co najmniej raz na 5 lat poddać należy:**
 - a) Stan sprawności technicznej i przydatność do użytkowania całego obiektu budowlanego,
 - b) Estetyka obiektu i jego otoczenia,
 - c) Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień i aparatów.
- 3) **Okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada,** budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu 1000m²; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzeniu kontroli.
- 4) **Bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 1 pkt 2;**

Przepis powyższy (art. 61 pkt. 2), wskazuje na obowiązek dochowania należytej staranności i zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu, poprzez wykonanie kontroli obiektu każdorazowo, w razie wystąpienia szczególnych czynników zewnętrznych na obiekt, a związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak:

- wyładowania atmosferyczne,

- wstrząsy sejsmiczne,
- silne wiatry,
- intensywne opady atmosferyczne,
- osuwiska ziemi,
- zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych,
- pożary lub powódzie,

w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia i środowiska.

Kontrole, o których mowa powyżej, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (art. 62.4).

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, powinny przeprowadzać:

- 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
- 2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych (art. 62.6).

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, odgromowych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych (art. 62.5).

Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli ogrzewania i systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200), oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 60 są dołączone do książki obiektu budowlanego (art. 64.3 ustawy prawo budowlane)

Ten przepis wskazuje, więc kolejny rodzaj obowiązkowych kontroli okresowych elementów obiektów budowlanych, w formie systemów, instalacji i urządzeń grzewczych oraz klimatyzacyjnych.

Art. 23. 1. Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:

- 1) Okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania mocy do potrzeb użytkowych:
 - a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20kW do 100kW,
 - b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100kW,
 - c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100kW
- 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy nominalnej większej niż 12kW.
2. Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.
3. Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.

Art. 24. 1. Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji budynku może dokonywać osoba, która posiada:

- 1) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
- 2) kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i/lub używających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Treść i zawartość protokołu kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji została uregulowana rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

XIV. Uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego:



Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 r.

sygn. akt: MAZ/7131-7132/2003

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 4 poz. 42, z późn. zm.), art. 12 ust. 1-5 i ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2, § 5 ust. 3 d i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38, z późn. zm.), Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że:

Pan Tomasz Reszkowski

magister inżynier

urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanisława

uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowią również podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i mostowej w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwała ni: 8 z dnia 4 grudnia 2003 r. stwierdza, że posiada Pan wymagane prawnie, wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski



Przewodniczący
Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mge inż. Wiesław Olechnowicz

uprawnienia w ograniczonym zakresie obejmują:

I w specjalności drogowej:

1/ projektowanie dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych (D), dróg lokalnych (L), dróg zbiorczych (Z), dróg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statków powietrznych na terenie lotnisk, projektowanie rozbiórki wyżej wymienionych obiektów budowlanych oraz projektowanie dróg o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statków powietrznych na terenie lotnisk,


2/ kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektów, o których mowa w pkt. 1.


II w specjalności mostowej:

1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remontu jednoprzęsłowych mostów, wiaduktów, estakad i kładek o rozpiętości przęsa do 20 m, budowy mostów składanych według stosownych instrukcji, budowy rusztowań i kładek roboczych oraz projektowanie rozbiórki wyżej wymienionych obiektów budowlanych nie wymagającej uwzględniania wpływów eksploatacji górniczej,

2/ kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektów, o których mowa w pkt. 1.

Oświadczam:
1. P. S. Tomasz Keszczowski
06-566 Gostynin ul. Czapeckiego 57a
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a. a.





P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U4D-R3G-SR1 *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/9175/03
adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pilib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 Podpis i pieczęć
Mieczysław Grodzki
Przewodniczący Rady
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa